

RESSOURCE

Niveaux de remplissage des stocks



service public d'eau potable

TYPE	SITE	COTE NGF	VOLUMES STOCKES (m3)	%REPLISSAGE	Rappel % semaine 10
BARRAGE	TREURAY	19.30	769 757	100%	100%
BARRAGE	TREGAT	63.83	658 471	94%	80%
BARRAGE	LAC AU DUC	33.25	3 168 193	113%	100%
STOCKAGE EPF+EB	HOUAT		9 720	80%	56%
STOCKAGE EB	HOEDIC		5 123	85%	75%
BARRAGE	ANTOUREAU	33.00	223 338	94%	100%
BARRAGE	BORFLOCH	25.98	436 429	94%	75%
BARRAGE	BORDILLA	20.46	88 999	83%	93%
CARRIERE	BARRAZER	225.96	132 934	91%	77%
CARRIERE	LE GALLIC	211.65	227 564	88%	60%


Pour barrage Pen Mur : niveau 6,23m NGF pour une cote de retenue normale de 6,3m NGF – début de déstockage de la retenue

Données : semaine 15 au 18/04/17

Zoom sur Lac au Duc



service public d'eau potable

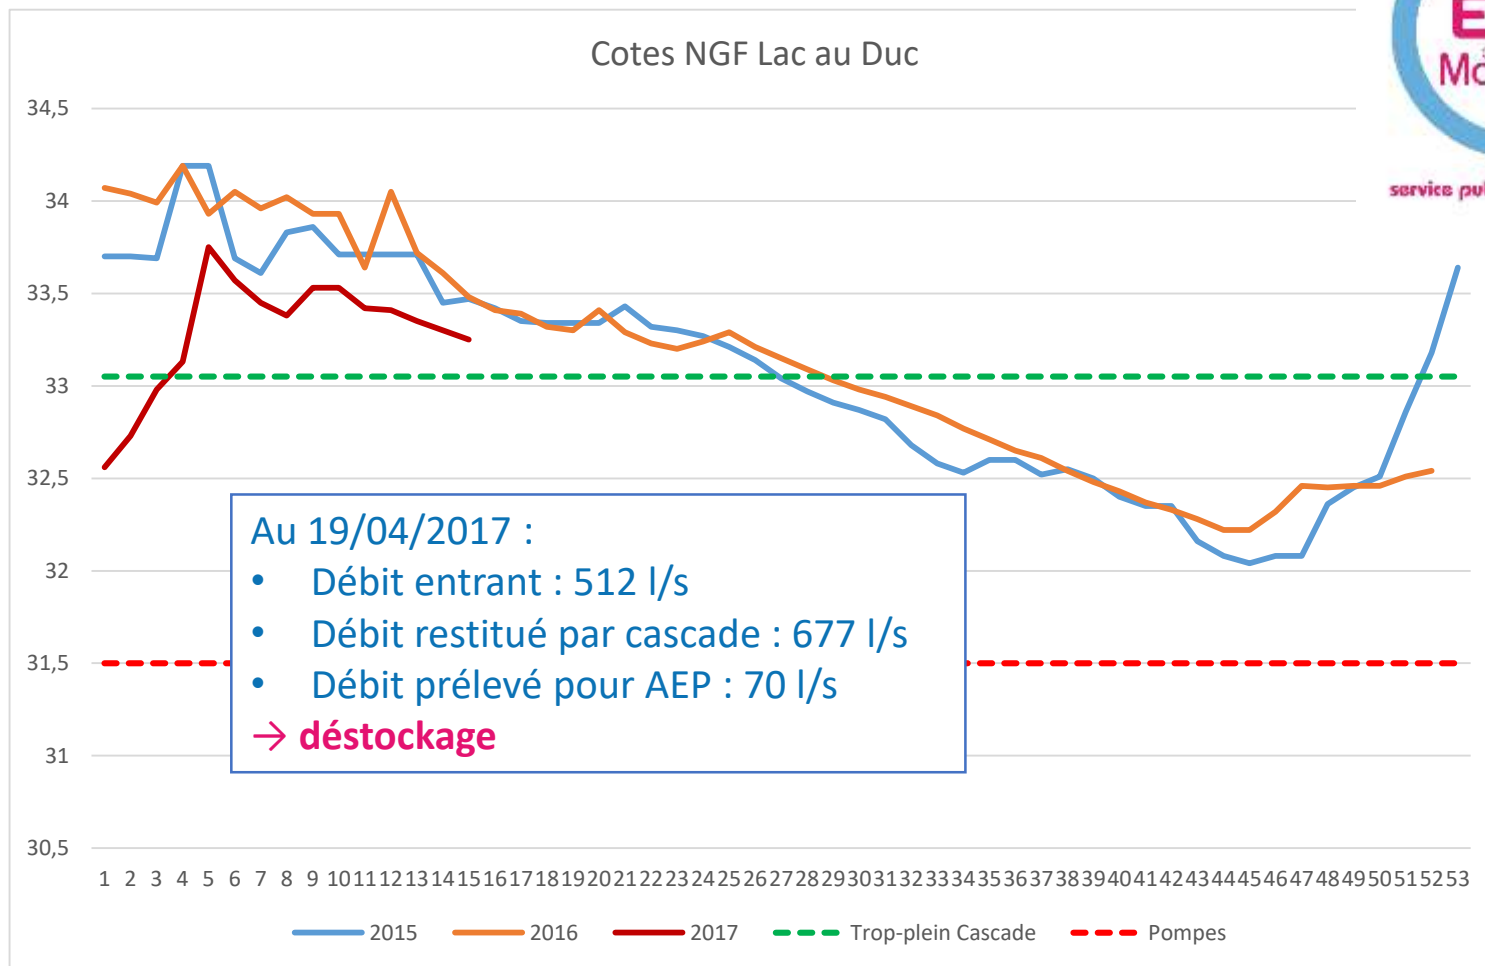


Diminution rapide en l'absence de précipitations soutenues et durables depuis semaine 11
Vigilance à maintenir : arrêt du trop-plein pouvant arriver précocement - mesure de l'arrêté préfectoral du 28/04/17 : réduction débit réservé à 125l/s dès l'arrêt de la surverse

Zoom sur Tréauray

Cotes NGF Tréauray



service public d'eau potable

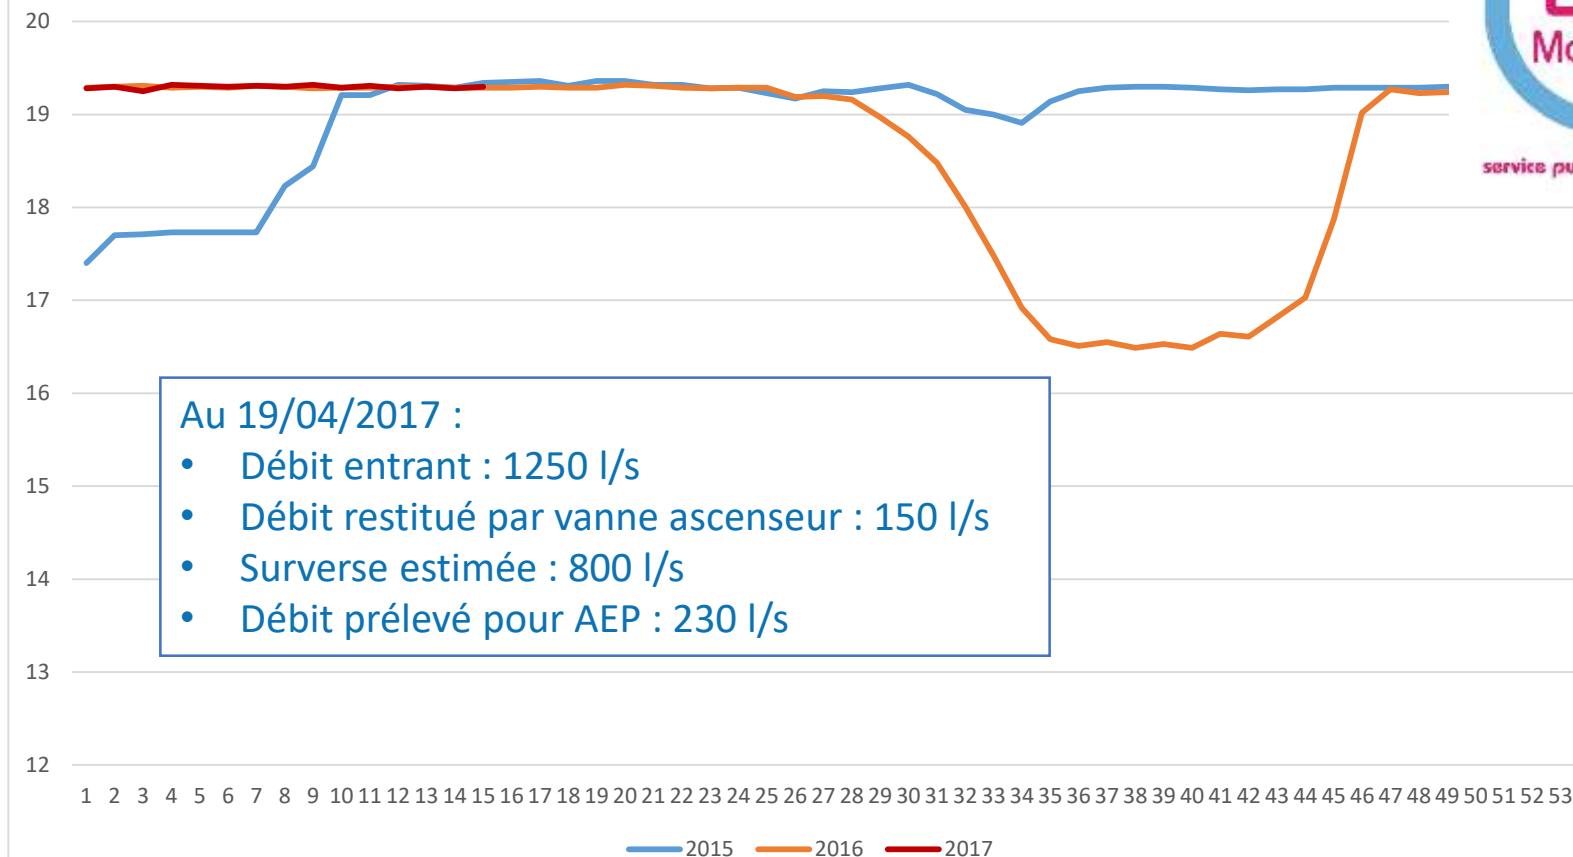


Maintien du trop-plein mais risque de diminution rapide en l'absence de précipitations soutenues et durables - **vigilance à maintenir, niveau plein en début de saison estivale déterminant sur la gestion globale de la ressource = nécessité d'éviter tout « décrochage » prématuré** – mesure de l'arrêté préfectoral du 28/04/17 : réduire le débit réservé à 130l/s dès l'arrêt du trop-plein

Zoom sur Belle Ile



service public d'eau potable

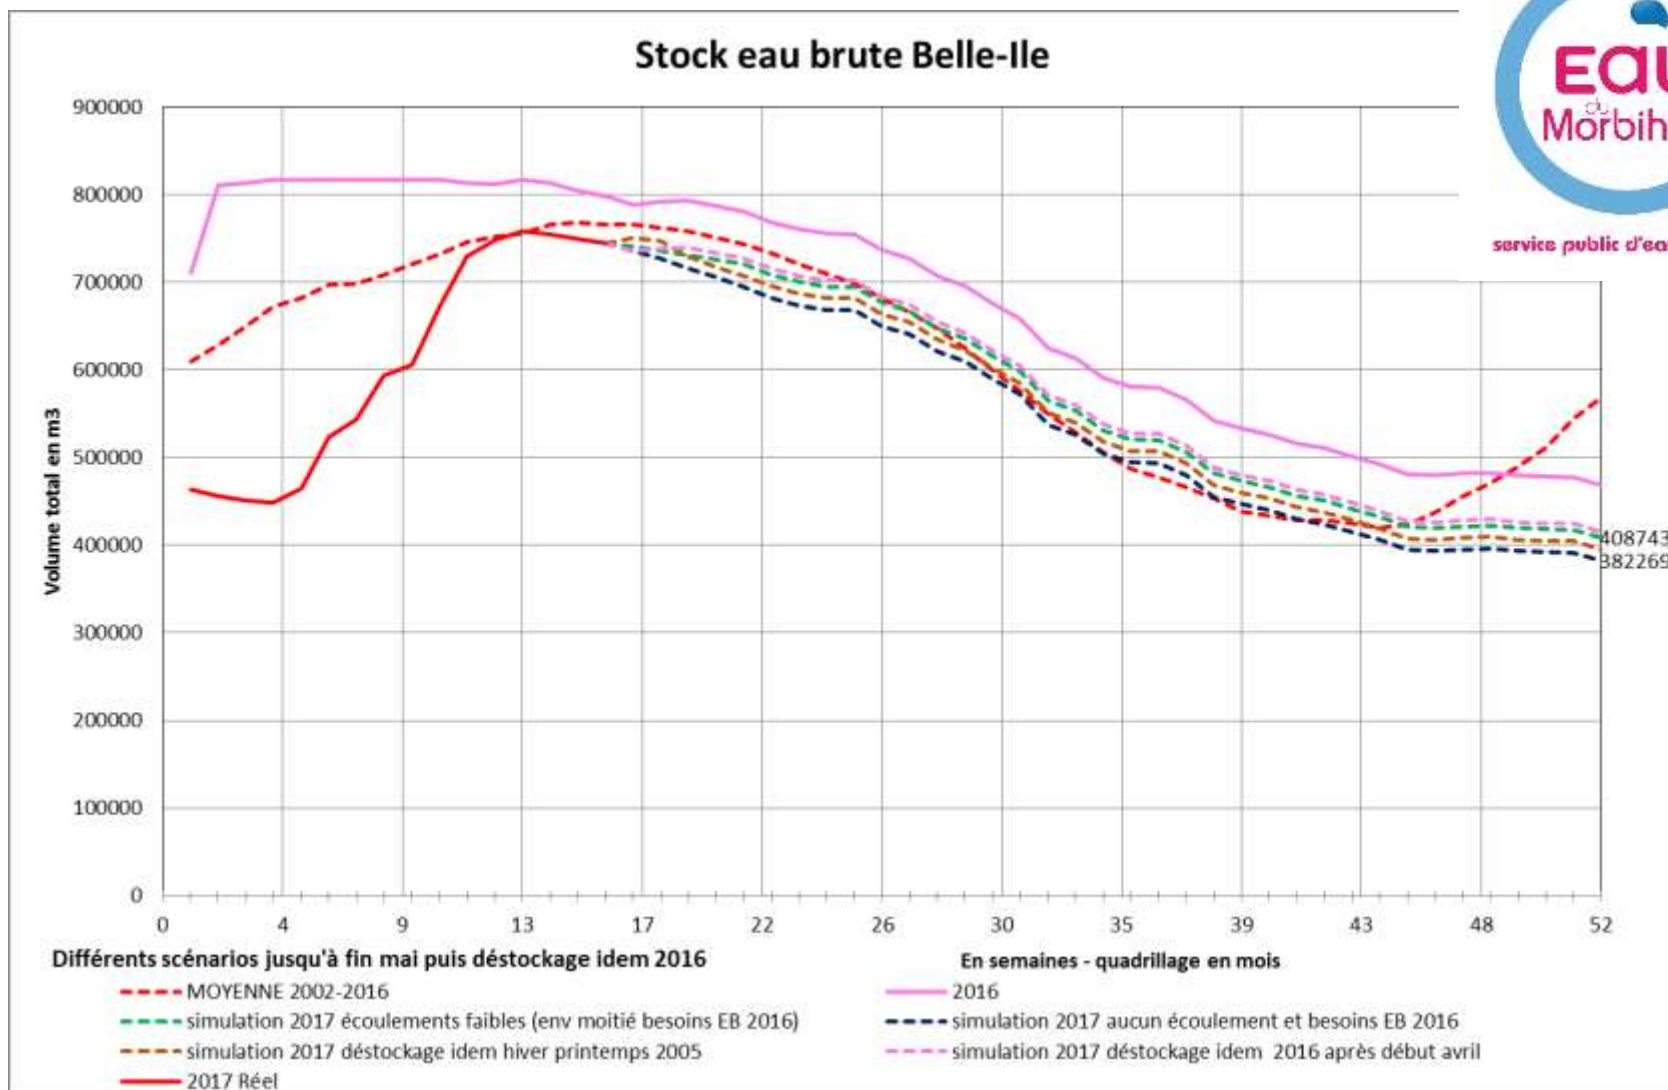

Vigilance à maintenir = stock en fin d'année pouvant être faible en cas de nouveau déficit hivernal 2017-2018


Zoom sur Hoëdic



service public d'eau potable

Forages en service pour une capacité de 58 m³/j pour 70 m³/j autorisés


Volume en stock m³ (6000m³)

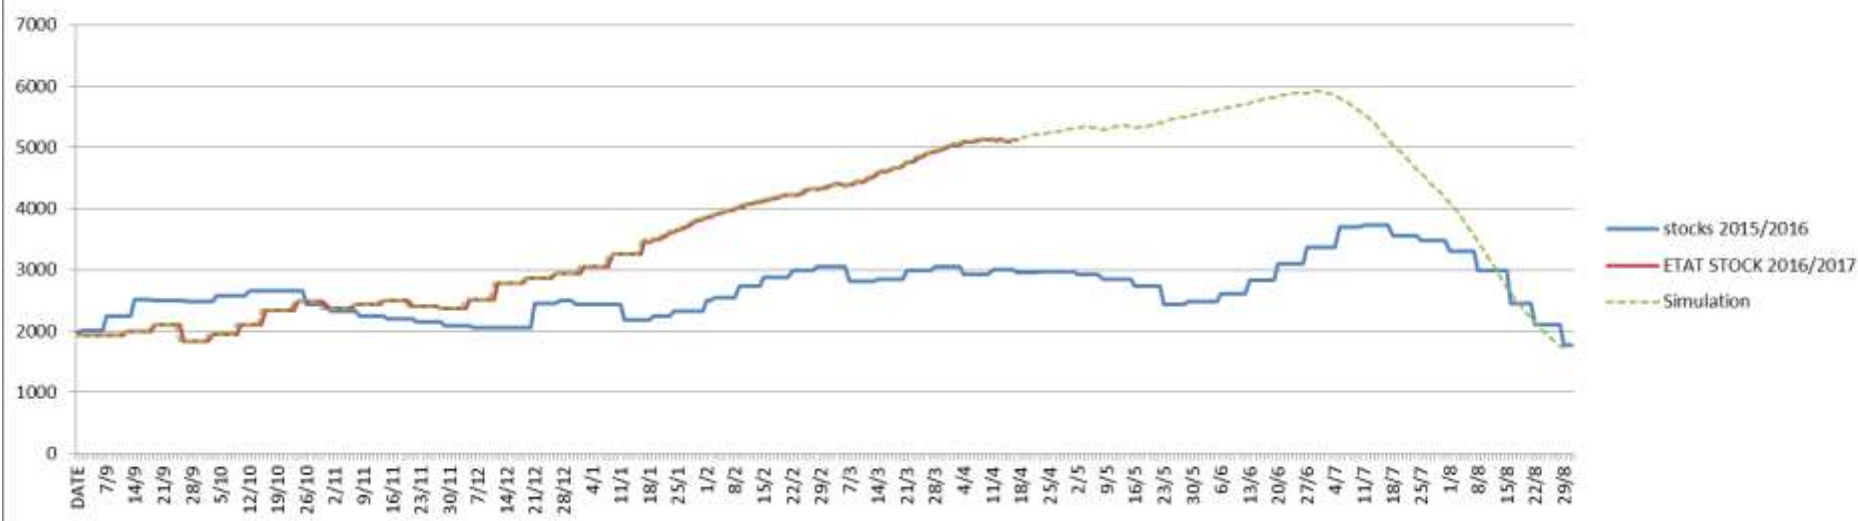

Zoom sur Houat



Forages en service pour une capacité de 125 m³/j pour 160 m³/j autorisés jusqu'à fin avril

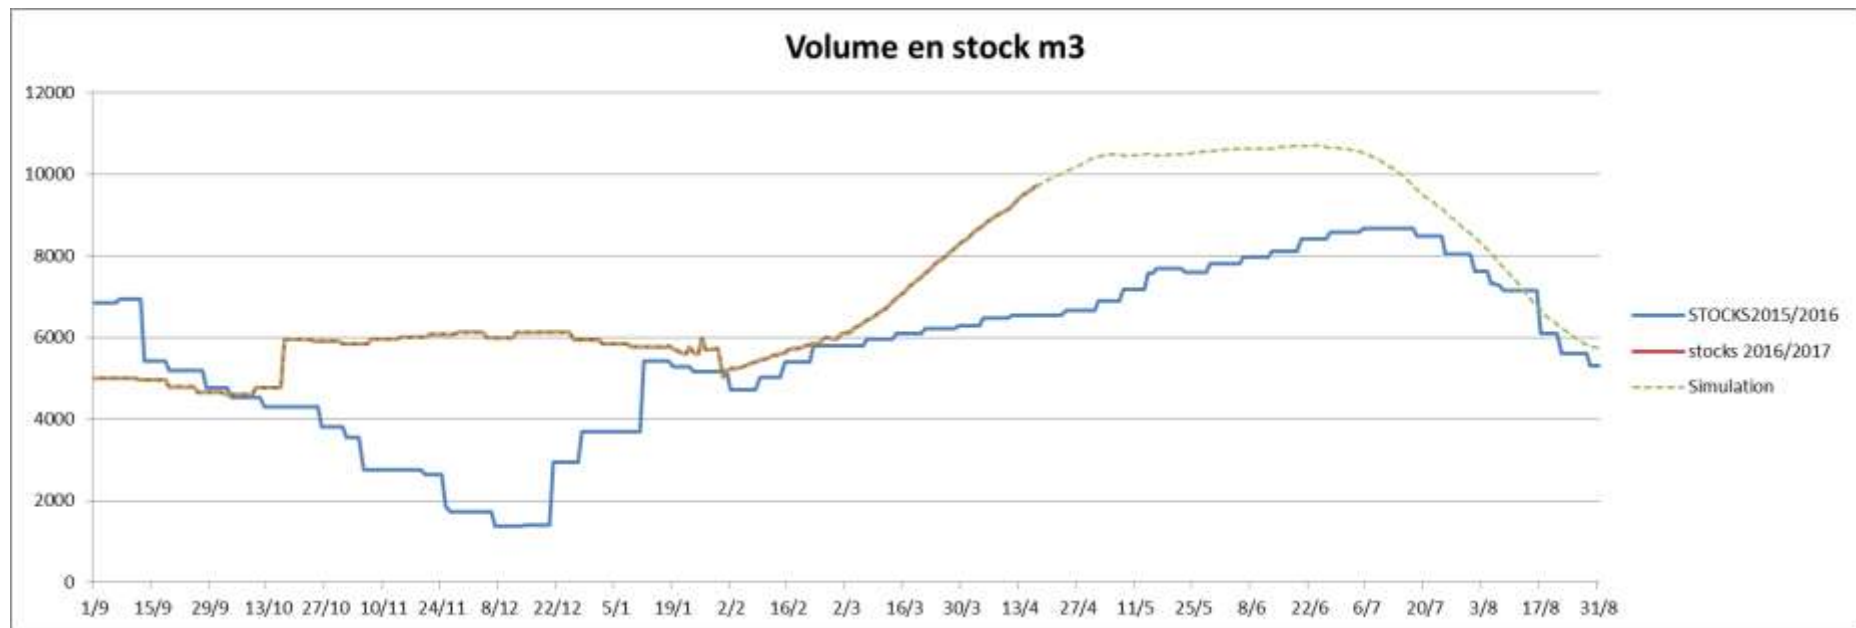


Simulation évoluant favorablement sous réserve du maintien de la sollicitation actuelle, donc du niveau de la nappe, d'une consommation habituelle à la normale – vigilance casses et fuites sur le réseau

Focus sur les eaux souterraines



service public d'eau potable

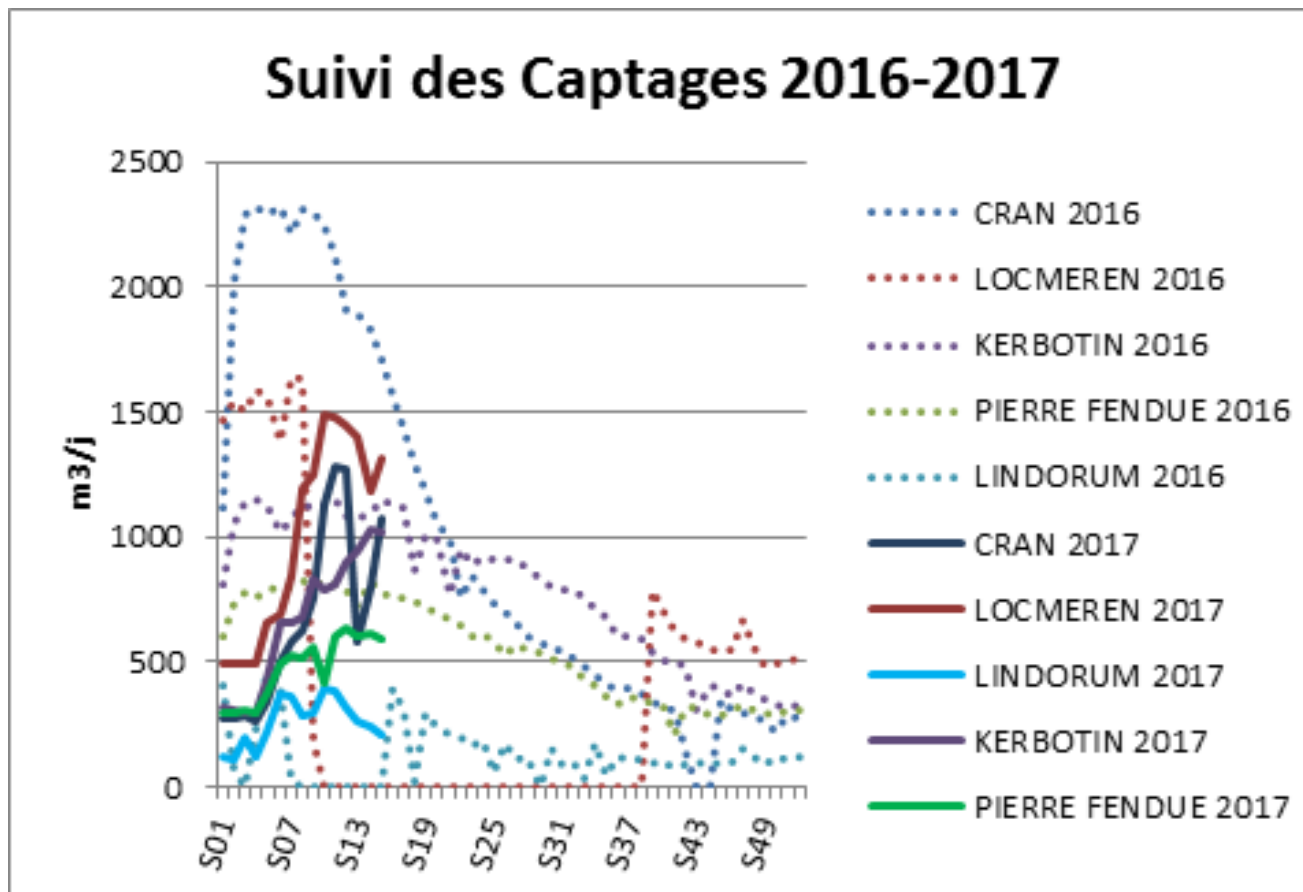

Baisse ou stagnation depuis le 15 mars 2017 avec des niveaux globalement plus faibles que 2016 =
vigilance à maintenir – interrogation sur la possibilité et le niveau de mobilisation des eaux
souterraines : **report potentiellement précoce et plus important sur les eaux superficielles en été et
étiage 2017**